

Картка безбар'єрності



МІНРОЗВИТКУ



ЛУН



безбар'єрність

КАРТКА безбар'єрності об'єкта фізичного оточення за результатами проведення оцінки ступеня безбар'єрності будівель і споруд

Загальна інформація про об'єкт фізичного оточення

1. Найменування організації, установи, підприємства
Руденський психоневрологічний інтернат

2. Тип об'єкту
Будівлі і споруди сфери надання послуг

Категорія об'єкту
інші будівлі і споруди

3. Адреса розташування:

область
Волинська

район

Ковельський

територіальна громада

Вишнівська

тип населеного пункту

село

назва населеного пункту

Руда

назва вулиці, бульвару, проспекту, провулку, площі тощо

Залізнична

номер будинку

1

координати

51.2292116,24.2234686

4. Кількість поверхів

3

5. Форма власності

комунальна

6. Номер телефону, адреса електронної пошти для звернень громадян, посилання на веб-сайт управителя об'єкта

(03377)-37110, ruda-pni@ukr.net, <https://ruda.internat.org.ua/>

7. Посилання на фото- та відеоматеріали

Не заповнено

8. Дата проведення оцінки

20 серпня 2025 року

9. ПІБ та посада людини, яка вносить інформацію

Мисюк Наталія Пилипівна

Залиште email для важливих сповіщень по доданій вами локації

ruda-pni@ukr.net

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення

1. Шляхи руху до будівлі або споруди:

- 1) паркувальні місця для осіб з інвалідністю, завширшки не менше ніж 3,5 метра та завдовжки не менше ніж 5 метрів, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу**

Так

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



- 2) паркувальних місць для осіб з інвалідністю не менше ніж 10 відсотків загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою із міжнародним символом доступності**

Ні

- 3) поряд із входом облаштована велопарковка**


ні

- 4) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (за наявності) становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті**

Критичність висока

Так

Зображення 1/4:

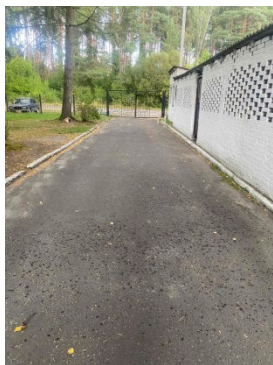


Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:

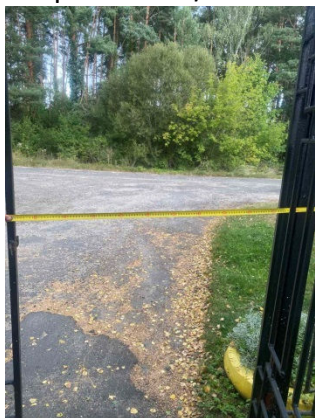

5) ширина пішохідних доріжок із зустрічним рухом становить не менше ніж 1,8 метра


Критичність висока

Так

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:

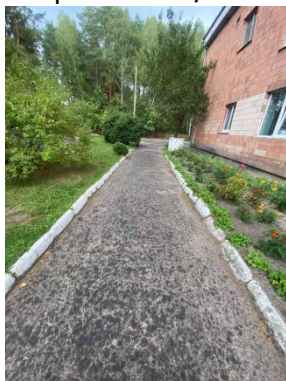


6) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню осіб з інвалідністю на кріслах колісних або із милицями)

Критичність висока

Так

Зображення 1/5;

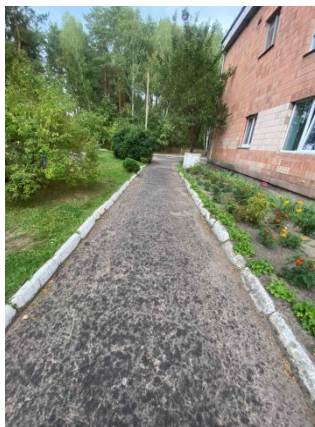

Зображення 2/5:




Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:

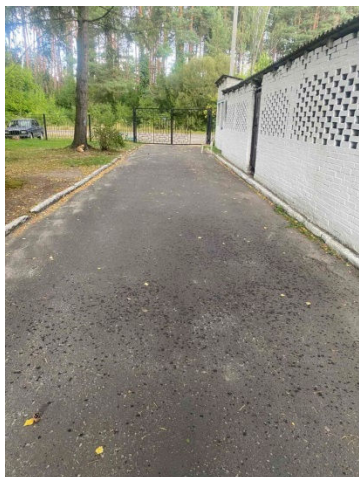

7) пішохідні доріжки, що перетинаються, поєднані на одному спільному рівні, на таких доріжках відсутні перешкоди (антипаркувальні елементи, клумби, бордюри тощо)*


Критичність висока

Так

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:

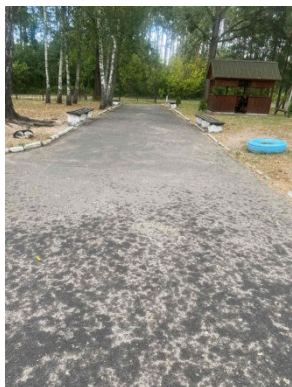

Зображення 3/4:




Зображення 4/4:




8) у темну пору доби наявне вуличне штучне освітлення шляхів руху*

Так

Зображення 1/4:

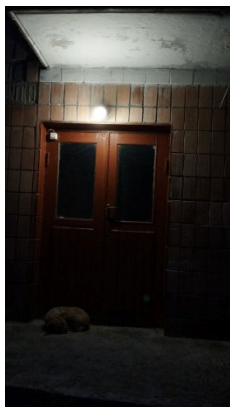

Зображення 2/4:

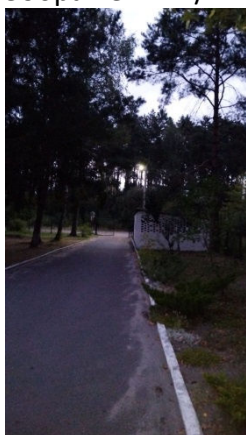

Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



9) на прилеглий території та/або шляхах руху відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Так

Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



10) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)*

Критичність висока

Так

Уклон пандуса визначався за формулою $\geq (H:L) \times 100\%$. $H=0,74$ м (довжина пандуса), $L= 9,0$ м (найбільша висота пандуса). $\geq = (0.74: 9,0) \times 100 = 8\%$

Зображення 1/4:



Зображення 2/4:



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:



11) усі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)*

Критичність висока

Так

Зображення 1/1;



12) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга*

Критичність висока

Ні

13) у разі коли основний вхід є бар'єрним, до доступного входу спрямовують покажчики із міжнародним символом доступності*

Ні

2. Вхідна група будівлі або споруди:

1) наявна зовнішня тактильна табличка, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи, розміщена праворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи*

Так


Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



2) на вході відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо*

Критичність висока

Так

Зображення 1/5:



Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:



Зображення 5/5:



-
- 3) уклон пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)***

Критичність висока

Так


Зображення 1/4:



Зображення 2/4



Зображення 3/4:



Зображення 4/4:




- 4) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)***


Критичність висока

Так


Зображення 1/3:

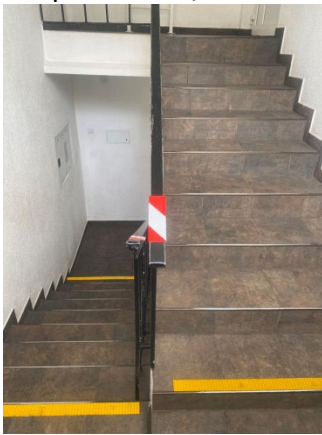

Зображення 2/3:

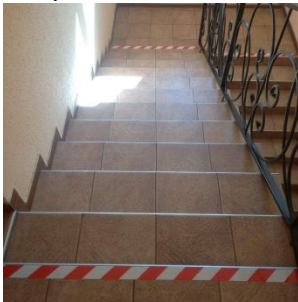

Зображення 3/3:




- 5) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга***


Критичність висока

Так

Зображення 1/2:

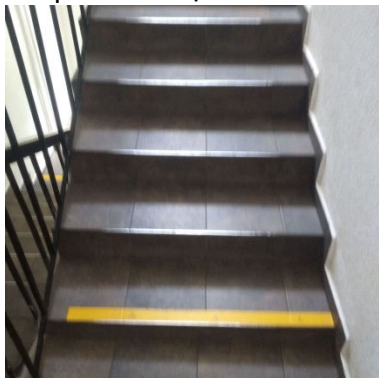

Зображення 2/2:

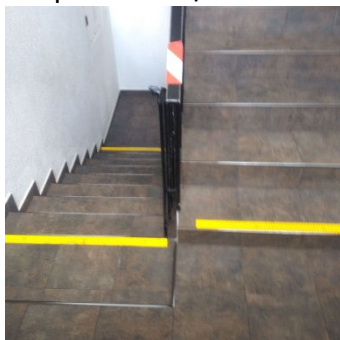

-
- 6) двері облаштовані спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні “відчинено”***

Так

7) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*


Ні

8) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*


Критичність висока

Так


Зображення 1/4:

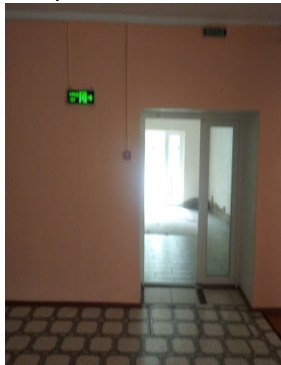


Зображення 2/4:

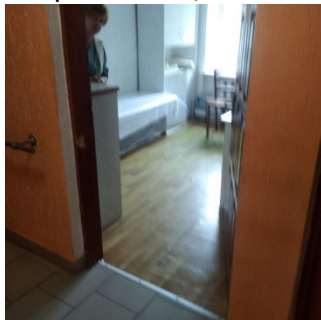

Зображення 3/4:



Зображення 4/4:

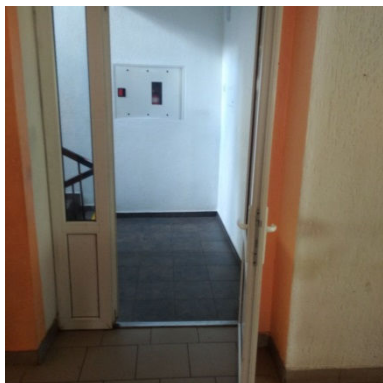

9) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*


Критичність висока

Так


Зображення 1/4:




Зображення 2/4:

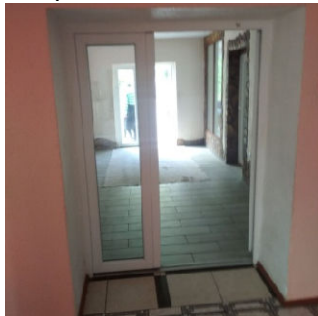

Зображення 3/4:

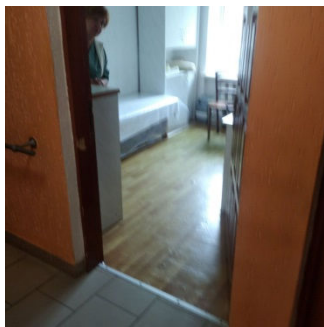


Зображення 4/4:

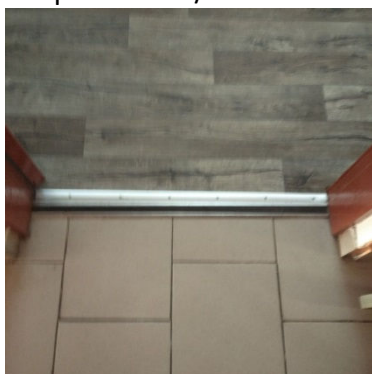

10) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Так

Зображення 1/5:

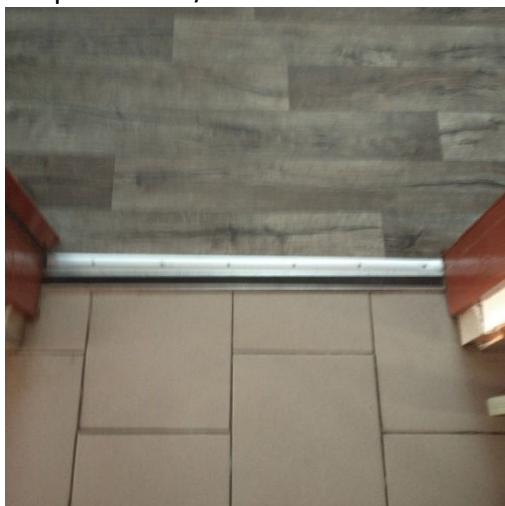


Зображення 2/5:



Зображення 3/5:



Зображення 4/5:

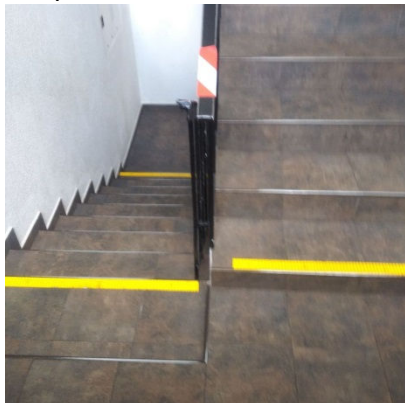

Зображення 5/5:




11) глибина тамбурів становить не менше ніж 1,8 метра, ширина — не менше ніж 2,2 метра*

Ні

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, підймальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів навісом*

Так

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:



13) відсутні перешкоди (решітка для витирання ніг із чарунками, розмір однієї із сторін якої становить більше ніж 1,5 сантиметра, рівень верху якої не збігається із рівнем підлоги) і перепади висоти підлоги на вході*

Так

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:




14) прохід без турнікета, а за наявності — ширина проходу у просвіті становить не менше ніж 1 метр*

Критичність висока

Так

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:




3. Шляхи руху всередині будівлі або споруди, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

- 1) на шляхах руху осіб з інвалідністю відсутні сходи або наявні сходи і пандус, а за необхідності — підймальні платформи, вертикальні підйомники тощо***


Критичність висока

Так

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:

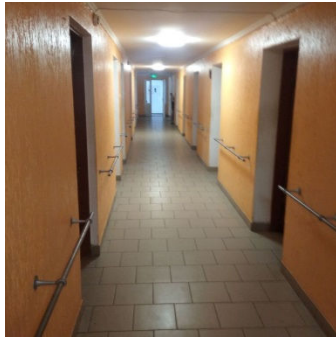

-
- 2) нахил пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини по горизонтальній площині не більше ніж 8 сантиметрів підйому), ширина пандуса — не менше ніж 1,2 метра у просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу із поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу)***

Критичність висока


Так

-
- 3) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)***


Критичність висока

Так


Зображення 1/4:




Зображення 2/4:

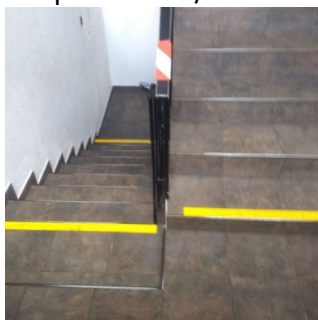

Зображення 3/4:




Зображення 4/4:

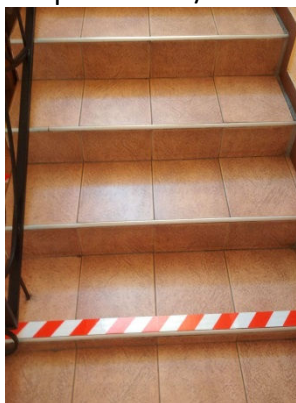


-
- 4) перед перешкодами, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а також паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга***

Так

Зображення 1/2:



Зображення 2/2:

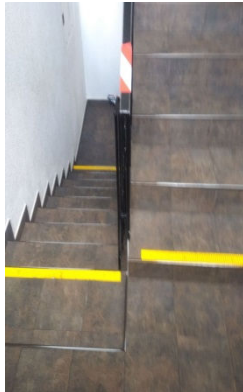

5) забезпечено візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра*


Ні

6) ширина дверних отворів становить не менше ніж 0,9 метра у просвіті*


Критичність висока

Так


Зображення 1/4:

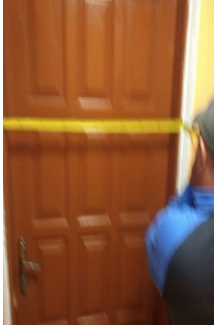


Зображення 2/4:



Зображення 3/4:

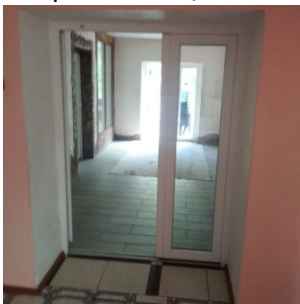

Зображення 4/4:

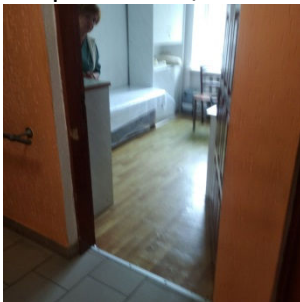


7) відсутні пороги, а за наявності — висота кожного елемента порога не перевищує 2 сантиметрів, кути порогів заокруглені, у разі, коли елементи порога перевищують 2 сантиметри, між горизонтальними ділянками підлоги влаштовані скоси або пандус*

Так

Зображення 1/2:




Зображення 2/2:




8) наявний візуальний контраст порогів, колон, інших об'єктів і перешкод, що становлять небезпеку для осіб з порушенням зору, а за відсутності — на них нанесено контрастне маркування кольором*

Так

Зображення 1/4:

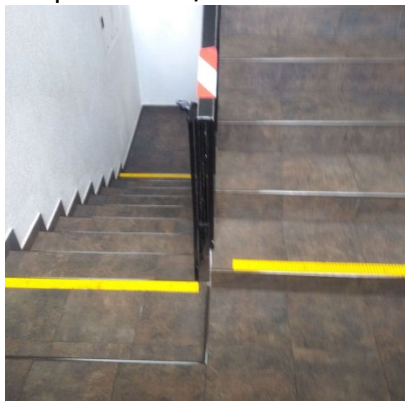


Зображення 2/4:

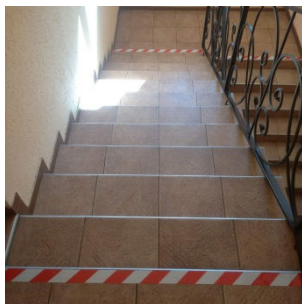

Зображення 3/4:



Зображення 4/4:

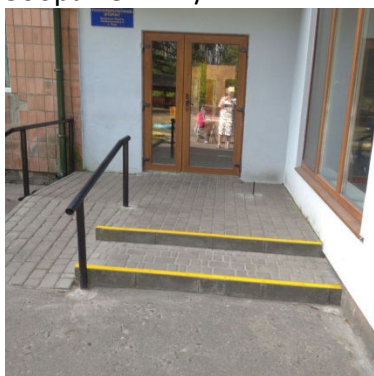

-
- 9) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху (зокрема інформаційні термінали, екрани, табло із написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення інформування в текстовому або відеоформаті, перекладу на жестову мову, спеціальні персональні прилади для підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів***

Критичність висока

Так

Зображення 1/1:




10) на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*


Критичність висока

Так


Зображення 1/3:

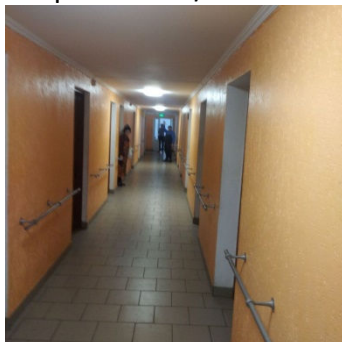

Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

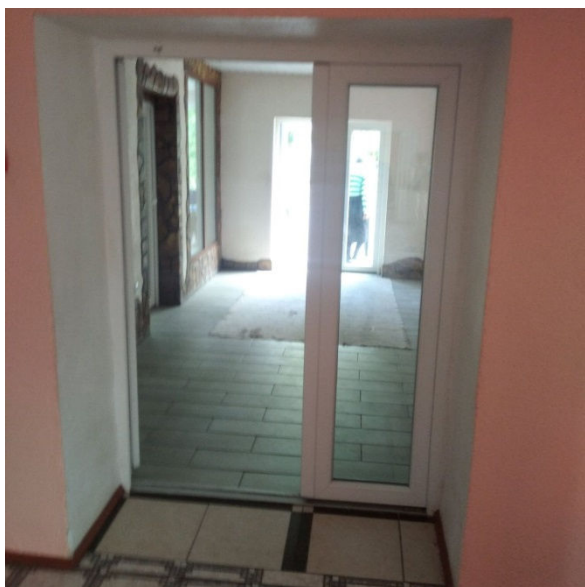


11) у туалетах загального користування (за наявності) (окремо для чоловіків і жінок) облаштовано універсальну кабінку, де забезпечено вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра*

Критичність висока

Так

Зображення 1/3:

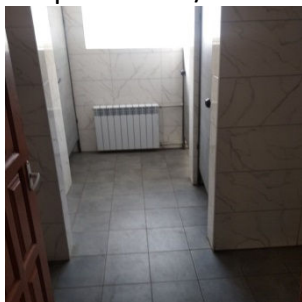

Зображення 2/3:



Зображення 3/3:



12) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (із окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією із урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху, привод якої розташовано в межах між 0,8—1,1 метра від підлоги*

Так

13) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення, які є доступними для маломобільних груп населення, позначено інформаційними табличками з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля*

Ні


14) шляхи і напрямки руху, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним символом доступності*

Ні

15) місце розташування пандуса (за наявності) позначено міжнародним символом доступності

Так

Зображення 1/1:

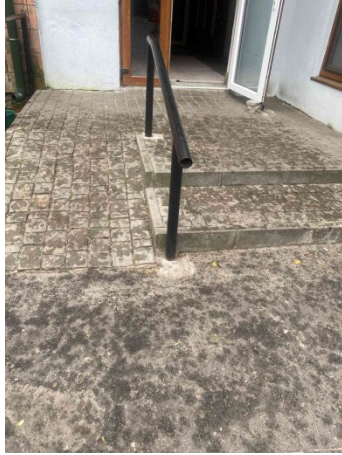

16) на вході/виході встановлено план-схему будівлі, що містить інформацію про розташування приміщень, де надаються послуги, на висоті 1,2—1,6 метра від підлоги*

Критичність висока

Ні

17) наявна мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля, яка розміщена під кутом 20—30 градусів від горизонтальної площини, а нижній край якої розташовано на висоті 0,9 метра від підлоги, до якої веде тактильна смуга*

Так

Зображення 1/1




18) освітленість (рівень освітлення) забезпечує безпечний прохід у коридорах і приміщеннях, зокрема на сходах, сприяє орієнтуванню*


Критичність висока

Так

Зображення 1/2:

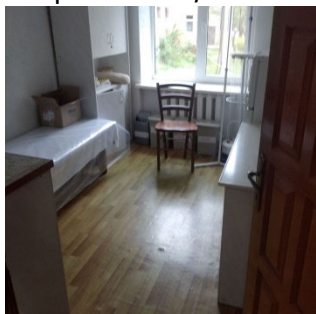

Зображення 2/2:

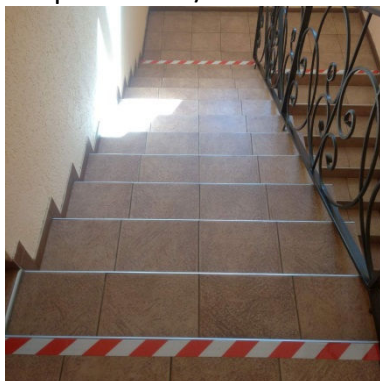


19) в аудиторіях і кабінетах створено освітленість (рівень освітлення), що

дає змогу побачити обличчя людини, що розмовляє, і прочитати по губах сказане нею та/або побачити і розрізнити рухи рук людини, яка використовує мову жестів*


Критичність висока

Так


Зображення 1/4:




Зображення 2/4:



Зображення 3/4:

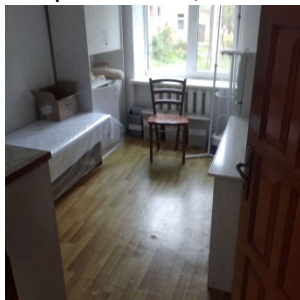


Зображення 4/4:

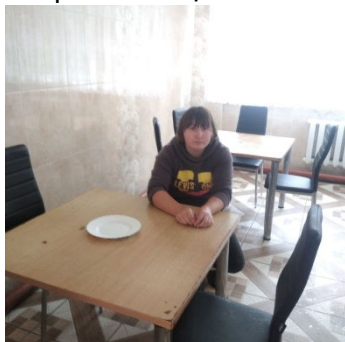


20) у приміщенні, де надаються послуги, на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів або горизонтальних перешкод і таких, що виступають над поверхнею підлоги (конструкції, бордюри, пороги тощо)*

Так


Зображення 1/3:



Зображення 2/3:



Зображення 3/3:

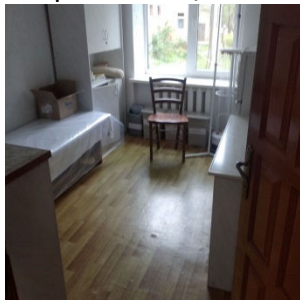


21) ширина вільного від перешкод шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях становить не менше ніж 1,8 метра — за умови зустрічного руху*

Критичність висока

Так

Зображення 1/1:




22) ширина проходу у приміщенні із обладнанням і меблями становить не менше ніж 1,2 метра*


Критичність висока

Так

Зображення 1/2:

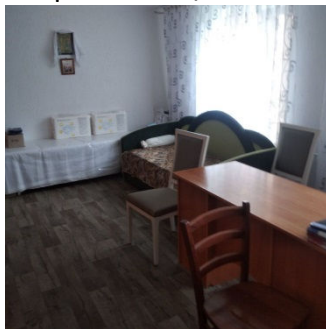

Зображення 2/2:

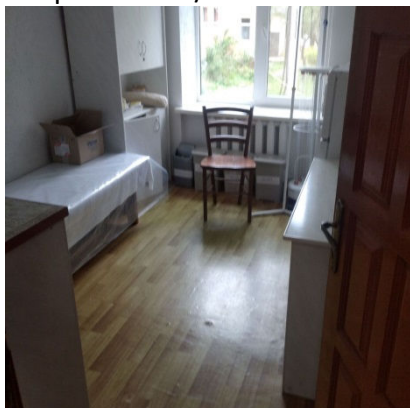

23) висота столів, стійок, пониженої секції рецепції становить 0,74—0,8 метра із вільним простором під стільницею заввишки не менше ніж 0,7 метра та завглибшки не менше 0,48 метра*

Так

Зображення 1/1:



24) шляхи евакуації та інформація про них є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Ні

25) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття особами з інвалідністю, насамперед особами з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху*

Критичність висока


Ні

4. Вертикальні шляхи руху всередині будівлі або споруди (заввишки 2 поверхи і більше):


- 1) усі сходи в межах одного маршу однакові за формою, шириною і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів)***

Так

Зображення 1/4:

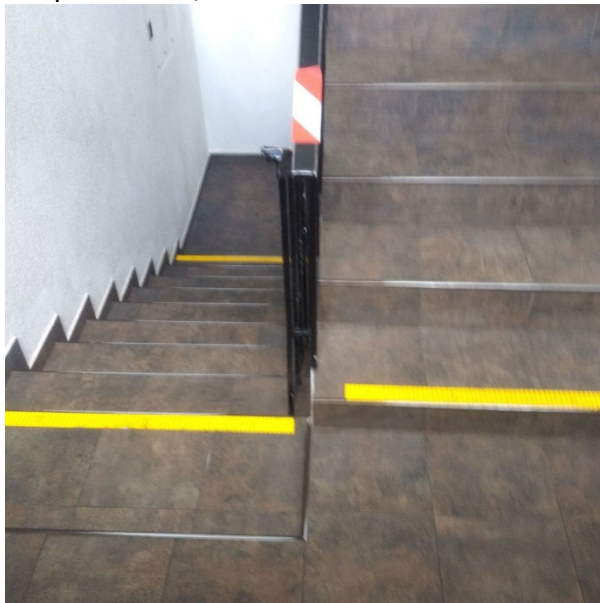


Зображення 2/4:



Зображення 3/4:




Зображення 4/4:




2) паралельно до сходів, перед і після сходового маршу розташована попереджувальна тактильна смуга*

Так

Зображення 1/2:

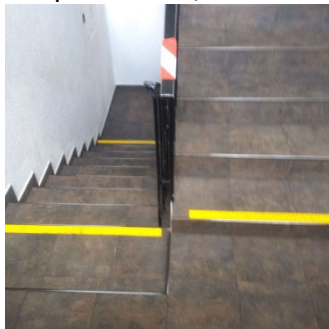

Зображення 2/2:

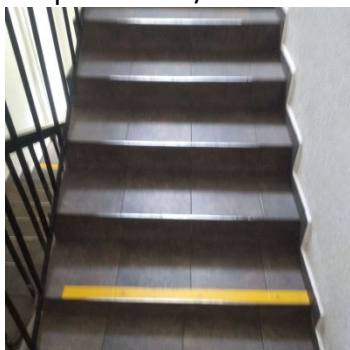

-
- 3) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху будівлі або споруди обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів***

Ні

- 4) ширина дверей ліфта у просвіті становить не менше ніж 0,9 метра, ширина кабіни — 1,1 метра, глибина кабіни — 1,4 метра***

Ні

-
- 5) висота розташування зовнішніх і внутрішніх кнопок керування ліфтом 0,85—1,1 метра від підлоги***

Ні

-
- 6) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом і голосовим повідомленням про номер поверху***

Ні

7) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається урівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше ніж на 2 сантиметри)*

Ні

8) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, подані збільшеним шрифтом та в контрастному співвідношенні кольорів, продубльовані в тактильному вигляді і шрифтом Брайля*

Ні

9) навпроти дверей ліфта наявна інформація про номер поверху*

Ні

10) у разі відсутності ліфта забезпечено можливість для надання послуги маломобільним групам населення на 1-му поверсі*

Критичність висока

Ні

Висновок:

об'єкт є безбар'єрним

Кількість осіб з інвалідністю в організації, установі, на підприємстві

Кількість осіб серед працюючих. З них:

пересуваються на кріслах колісних

0

0

0

з порушенням зору

0

0

0

з порушенням слуху

0

0

0

мають інші функціональні порушення

3

3

0

Кількість осіб з інвалідністю серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року (у разі наявності). З них:

пересуваються на кріслах колісних

0

0

0

з порушенням зору

0

0

0

з порушенням слуху

0

0

0

мають інші функціональні порушення

0

0

0